

~~Casas existentes~~

 POSTE DE LUZ COM TRÊS PETALAS DE ALUMÍNIO FUNDIDO
h=8,00m : 14 Unidades



— NBR-5444 —

— Diagramas —

— ATERRAMENTO —





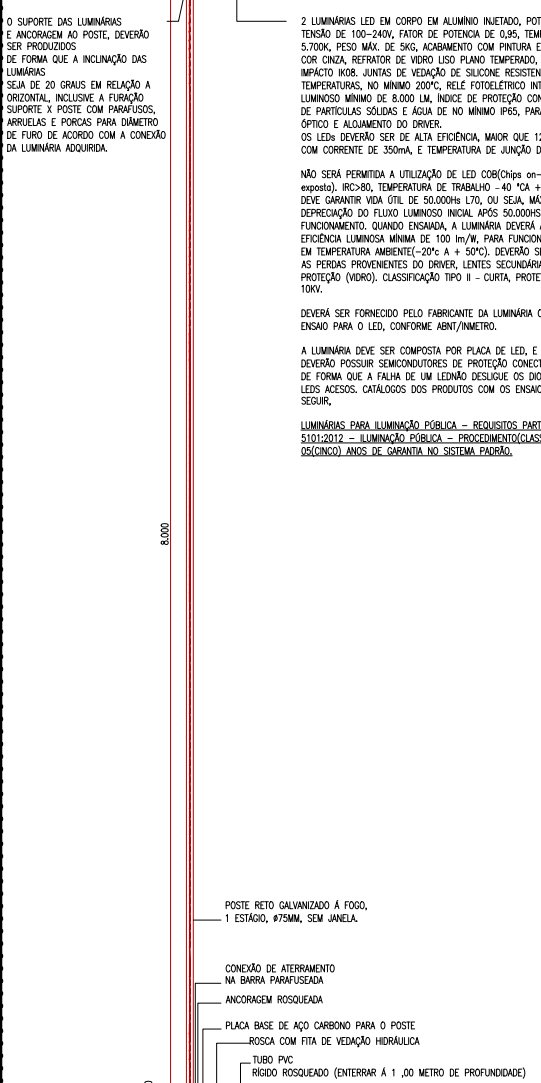






— Fiação e Dispositivos de Proteção —


PARA COMPLEMENTAR A LISTA, VERIFICAR O PADRÃO DE ENTRADA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA.



Quadro de Cargas – Praça

Todos os Eletrodutos subterrâneos são de PVC Rígido e Deverão ser instalados a 70 cm de profundidade (No Mínimo).
Todos os Eletrodutos sem indicação de Bitola ou diâmetro deram ser de 1 " em PEAD

-  - LUMINÁRIA LED 50W
-  - LUMINÁRIA LED 100W PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
-  - CAIXA COM ATERAMENTO 1 HASTE C/ TAMPA DE F.F
-  - CAIXA DE PASSAGEM NO PISO
-  - DERIVAÇÃO DO ALIMENTADOR PRINCIPAL, ENTRE AS LUMINÁRIAS NO TIPO DOS PONTOS DE 8 METROS
-  - FLETE FOTOELETRO (EM CADA PONTO DE 3 M)
-  - QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA
-  - CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO COM VISOR DE VDR
-  - DISJUNTOR A SECO + DISPOSITIVO DR 10A 2P
-  - DISJUNTOR A SECO + DISPOSITIVO DR 15A 2P
-  - DISJUNTOR A SECO + DISPOSITIVO DR 20A 2P

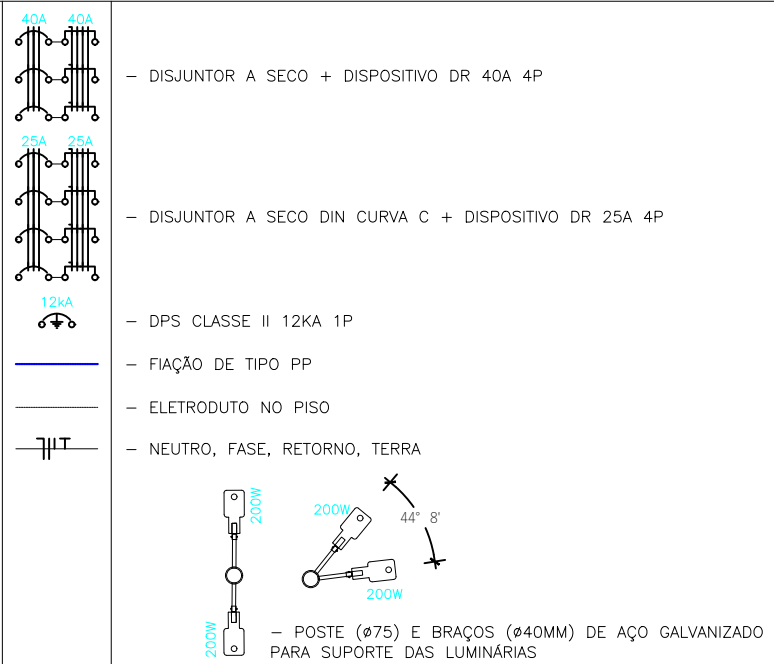

PREFEITURA DE GARANHUNS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PROJETO ARQUITETÔNICO PRAÇA CIDADE DAS FLORES

GILMAR OLIMPIO DE LIMA, SEVERIANO FILHO - LOTEAMENTO CIDADE DAS FLORES, GARANHUNS - PE

INSTALAÇÕES ELÉTRICA	PE-ELE-2025.09.001-R000
----------------------	-------------------------

CIDADE DAS FLORES PLANTA LUMINOTÉCNICA E DE PAGINAÇÃO	Escala	Folha
	Como Indicado	06/07
	Etapas	Data

Desenhado por	Resp. Técnico
---------------	---------------

SIVALDO RODRIGUES ALBINO PREFEITO	RESPONSÁVEL TÉCNICO ISAAC DA SILVA RODRIGUES CREA/PE: 1821494741
--------------------------------------	--

ARQUIVO:NOME ARQUIVO