




PLANTA BAIXA
1 : 100

QUADRO DE QUANTITATIVOS DE INSUMOS	
ITEM	QUANTIDADES
EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO TIPO ABC, COM SUPORTE	07 UN
PLACA EM ACRÍLICO FOTOLUMINESCENTE INDICANDO SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FIXADA NA PAREDE	12 UN
PLACA EM ACRÍLICO FOTOLUMINESCENTE INDICANDO SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FIXADA SOBRE O VÃO	00 UN
PLACA RETANGULAR EM ACRÍLICO INDICANDO EXTINTOR DE INCÊNDIO	07 UN
BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE LED INSTALADO NA PAREDE (POT. MIN10W), FLUXO LUMINOSO 100 LUMENS	18 UN

QUADRO DE ÁREAS	
ITEM	ÁREA (m²)
ÁREA TOTAL	942,62

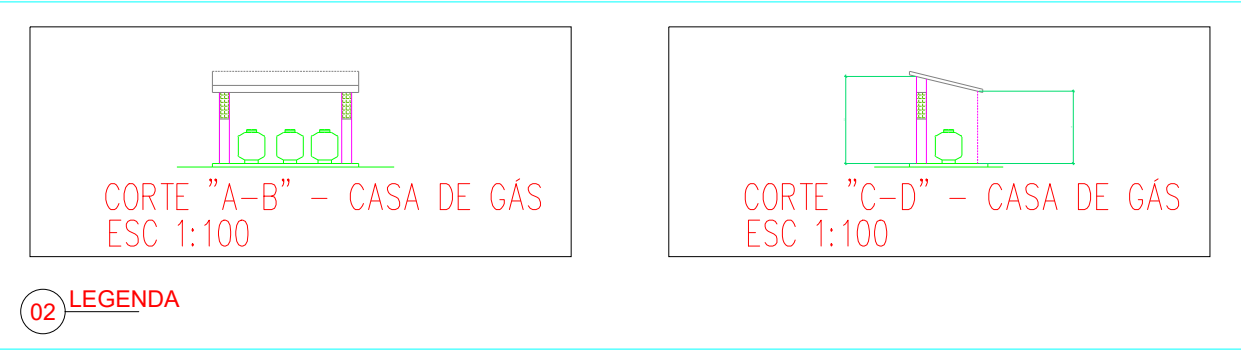

CASA DE GÁS E DETALHAMENTO

1. COBOGO - 40X40CM = 4,15m;

TABELA 1 - Sinalização de orientação e salvamento	
12	
13	
14	
16	
17	

TABELA 2 - Sinalização de Equipamentos	
20	
21	
23	
25	
26	

NOTAS DE PROJETO DAS INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO

- O DESENHO SEMPRE PREVALECE SOBRE MEMÓRIAS, ESPECIFICAÇÕES E OU QUANTITATIVOS.
- COTAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
- COTAS INDICADAS PARA LOCAÇÃO DOS PONTOS, REFEREM-SE À ESTRUTURA DA OBRA EM DETRIMENTO DA ALVENARIA.
- DEVEM SER PRECEDIDOS DE ESTUDOS ACURADOS SOBRE AS DISTÂNCIAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DE NORMA BEM COMO DA AVALIAÇÃO DA ÁREA DE COBERTURA.

NOTAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA NBR 9077

AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVERÃO ATENDER A TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ITEM 4 DA NBR 13434-3/2005. AS DIMENSÕES DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO ESTAR EM CONFORME COM O CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, BASEADO NAS ESPECIFICAÇÕES E REQUISITOS DA NORMA NBR 9077.

NOTAS ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NBR 10898

- A INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DEVE ESTAR DE ACORDO COM O ESPECIFICADO NA NBR 10898.
- NÃO SERÃO UTILIZADOS PROJETORES OU FARIOS QUE PROVOQUEM OFUSCAMENTO EM ESCADAS OU QUALQUER OUTRA ÁREA DA EDIFICAÇÃO.
- NAS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA UTILIZADAS EM LOCAIS PLANOS SERÃO DE NO MÍNIMO 3 LUX E EM LUGARES DE DESNÍVEIS 5 LUX DE ACORDO COM O ITEM 5.1.1.2 DA NBR 10898 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
 - ALTURA DE INSTALAÇÃO: QUANDO NA PAREDE SERÃO INSTALADAS A UMA ALTURA DE 2,20M DO PISO. PODENDO, TAMBÉM, SER INSTALADAS NO TETO.
 - POTÊNCIA (WATT): MÍNIMO 10W (OU EQUIVALENTE)
 - BATERIA LITIO 3,7V, 1000 mAh (RECARREGÁVEL)
 - NÍVEL DE ILUMINAMENTO: 50 LUMENS E 100 LUMENS
 - TEMPO DE AUTONOMIA: NO MÍNIMO 03 HORAS

NOTAS SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA NBR 13434

- AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVEM SER FOTOLUMINESCENTES, DE ACORDO COM O ITEM 4.4.3 DA NBR 13434-2.
- NAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO SER INSTALADAS ACIMA DAS PORTAS (10CM).
- TODAS AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVERÃO SER INSTALADAS A 1,80M DE ALTURA DO PISO ACABADO, DE ACORDO COM O ITEM 5.1.3, B DA NBR 13434-1 DA ABNT.
- AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO POSSUIR A SETA DIRECIONAL OU PICTOGRAMA DE ACORDO COM A TABELAS 1 E 2.

NOTAS EXTINTORES NBR 12693

- TODOS OS EXTINTORES DEVEM SER INSTALADOS ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 12693 E INSTALADOS A UMA ALTURA MÁXIMA DE 1,80 m DE ALTURA DESDE O NÍVEL DE PISO ATÉ A ALÇA DE MANUSEIO E ALTURA MÍNIMA 1,00M DO PISO.
- CAPACIDADE EXTINTORA DOS PREVENTIVOS PORTÁTEIS:
 - EXTINTOR DE PÓS 12 KG 3A: 40-BC
 - EXTINTOR DE CO2 6 KG 5-BC
 - EXTINTOR DE ÁGUA 10L 3-A
 - EXTINTOR ESPUMA MECÂNICA SOBRE RODAS 50 LTs - CLASSE EXTINTORA 6A: 40B



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PROJETO COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO

FOLHA:	DESCRIÇÃO:
01/01	PROJETO COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO
ESCALA:	DIAGRAMAS:
INDICADA	-
	REVISÕES:
	0/0
	DATA:
	11/03/2026


CONTEÚDO: PLANTA BAIXA, LEGENDAS, TABELAS E NOTAS GERAIS

CONTRATO Nº.:	ART Nº.:
---------------	----------

ADMINISTRAÇÃO:
SIVALDO ALBINO RODRIGUES
PREFEITO

PROJETO:
ERICK JOSE MORAES DE SANTANA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PE Nº 1822924626
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


CONSTRUÇÃO
REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CORREIA
EVANGELISTA

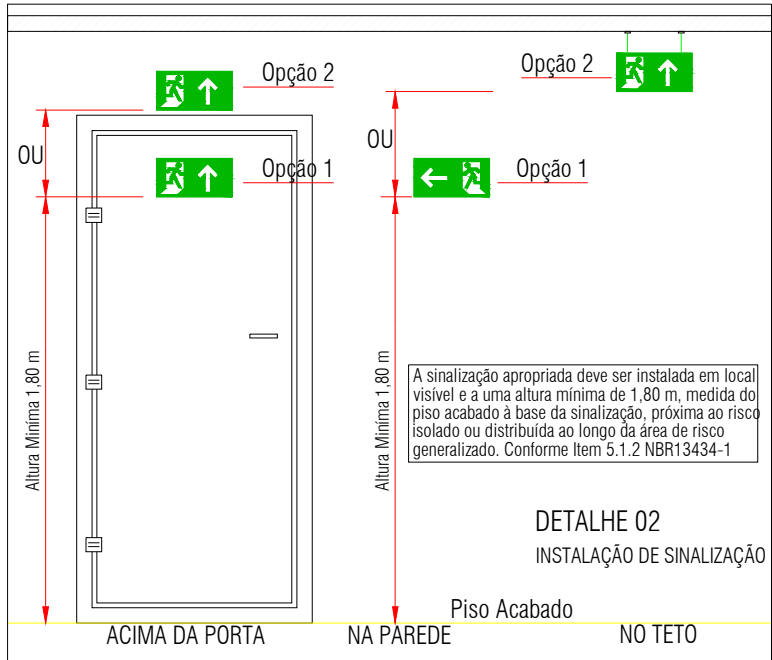

DETALHE 02
INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO


ACIMA DA PORTA
NA PAREDE
Piso Acabado
NO TETO

DETALHE - LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA
SEM ESCALA

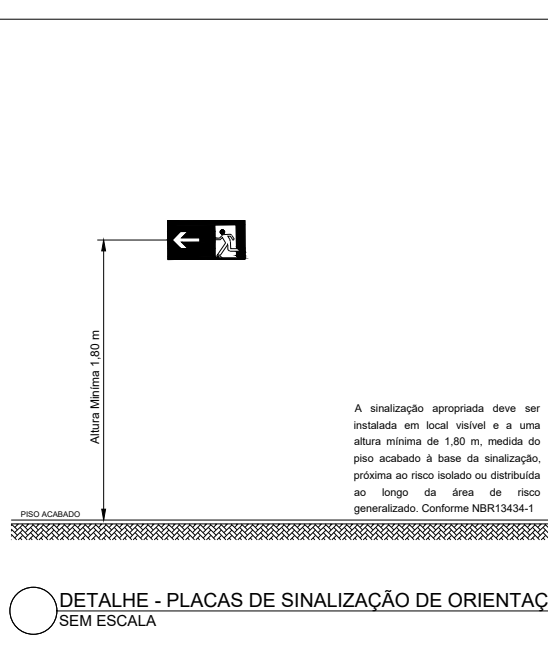

DETALHE - PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO

SEM ESCALA

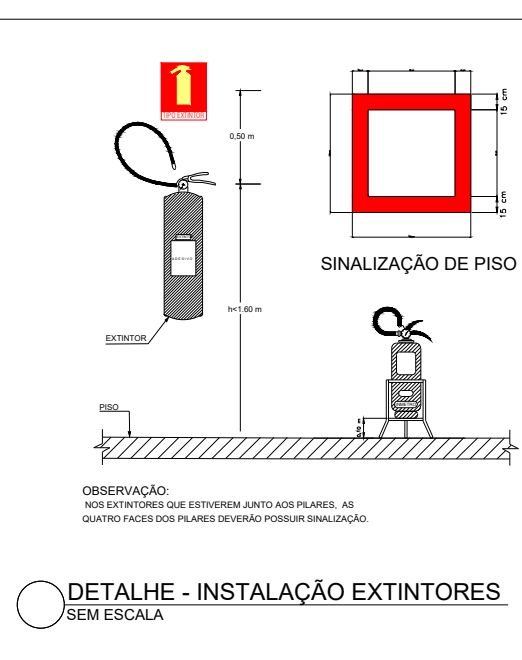

DETALHE - INSTALAÇÃO EXTINTORES

SEM ESCALA